



**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

16.06.2026

№ 130

Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання води КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 291), та Методики визначення технологічних нормативів витрат та втрат гарячої води у системах централізованого постачання гарячої води, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2018 року № 86, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 липня 2018 року за № 804/32256, враховуючи лист КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» від 27 квітня 2026 року № 1/28/16.2/3069:

1. Установити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання води КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з 01 жовтня 2026 року та діє до 30 вересня 2028 року.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації ~~Григоренко П. О.~~

Київський міський голова



Віталій КЛИЧКО

042931

**ЗАТВЕРДЖЕНО**


Розпорядження виконавчого  
органу Київської міської ради  
(Київської міської державної  
адміністрації)

від 16 червня 2026 року № 130

**Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання води  
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ  
КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)  
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»**

№	Складові поточних індивідуальних технологічних нормативів використання води	Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання води			
		тис. м <sup>3</sup> /рік		м <sup>3</sup> /1000 м <sup>3</sup> поданої води	
		холодної води	гарячої води	холодної води	гарячої води
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Індивідуальні технологічні нормативи витрат води (ІТНВВ), у тому числі:</b>	<b>27,3703</b>	<b>45,0820</b>	<b>0,9777</b>	<b>1,6104</b>
1.1	Для власних господарсько-побутових потреб	9,4986	7,3516	0,3393	0,2626
1.2	Для планового промивання, дезінфекції в розподільних мережах	3,7755	0	0,1349	0
1.3	Для промивання теплообмінників та/або баків акумуляторів після хімічного або механічного очищення	14,0962	0	0,5035	0
1.4	Для заповнення розподільних мереж	0	8,9856	0	0,3210
1.5	На протікання через сальникові ущільнення	0	28,7448	0	1,0268
<b>2</b>	<b>Індивідуальні технологічні нормативи втрат води, у тому числі:</b>	<b>1,8878</b>	<b>5483,9049</b>	<b>0,0674</b>	<b>195,8957</b>
2.1	Пов'язані з витіканням з трубопроводів під час аварій	0	4802,7645	0	171,5641
2.2	Для промивання мереж після ліквідації аварій	1,8878	0	0,0674	0
2.3	Для заповнення мереж після ліквідації аварій	0	2,1089	0	0,0753
2.4	Пов'язані з протіканнями води через стики та стінки сталевих трубопроводів	0	362,6942	0	12,9561
2.5	Через невиявлені свищі на сталевих трубопроводах	0	5,3595	0	0,1915
2.6	Через ущільнення арматури в разі несправності	0	250,7826	0	8,9584
2.7	Пов'язані з просочуванням через закриту арматуру	0	6,7458	0	0,2410
2.8	Які не обліковані вузлами комерційного обліку	0	53,4494	0	1,9093
	<b>Усього:</b>	<b>29,2581</b>	<b>5528,9869</b>	<b>1,0451</b>	<b>197,5061</b>
<b>Поточні ІТНВВ</b>		<b>5558,2450</b>		<b>198,5512</b>	

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури міста Києва

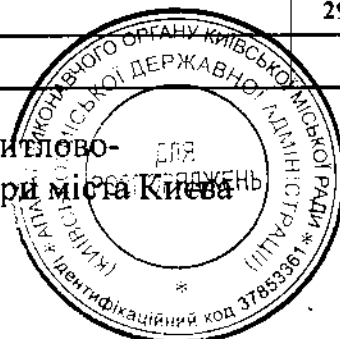

Дмитро НАУМЕНКО